

# OBEC POVINA

Č.k.: 20/2023-3

Dňa 25.10.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Stredoslovenská Distribučná a.s. , IČO 36 442 151**

Adresa : **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**

/ďalej len navrhovateľ/, podal v zastúpení EPM TRADE, Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky, dňa 13.06.2023 na stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby: **„15377–Povina – Záhradky – Rozšírenie NNK a Rekonštrukcia NNS“ (Stavebné objekty: SO-20 Vedenie NN – vzdušné (rekonštrukcia), SO-21 Vedenie káblové) na pozemku: líniová stavba, parcelné čísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Povina, obec Povina**

**Obec Povina**, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona

## ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

**„15377–Povina – Záhradky – Rozšírenie NNK a Rekonštrukcia NNS“ (Stavebné objekty: SO-20 Vedenie NN – vzdušné (rekonštrukcia), SO-21 Vedenie káblové) na pozemku: líniová stavba, parcelné čísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Povina, obec Povina**

### I. Účel a popis stavby:

SO-13 Trafostanica-vonkajšia jednotľopová (rekonštrukcia) NEPODLIEHA STAVEBNÉMU KONANIU  
Demontáž:

- Demontáž existujúceho transformátora s deónom trafostanice 309/ts/povina\_zahradky
- Demontáž existujúcich zvodov a VN poistiek
- Demontáž NN rozvádzača
- v k. ú. Povina na par. č. KNC 2482/825 (E1795).

Montáž:

Montáž nového transformátora Sn=400kVA, 22/04 kV TOHn 358/22, 400kVA, 22/,04kV, uk=4%

- Montáž hlavného ističa pre veľkosť transformátora 400 kVA Montáž nových poistkových základov a VN poistiek.

**SO-20 Vedenia NN - vzdušné (rekonštrukcia): NEPODLIEHA STAVEBNÉMU KONANIU**

Demontáž AYKY-J 3x120+70;

- Demontáž existujúceho vzdušného vedenia AYKY-J 3x120+70 medzi p. b. č. 1A cez 1.B po p.b.č. 6 v dĺžke trasy 90m. Trasa vedenia prechádza nehnuteľnosťami k. ú. Povina na par. č. KNC 2483/19 (E4639); KNC 1146 (E5009); KNC 315/2; KNC 315/1; KNC 314; KNC 1174 (E 5035/2); KNC 1171/1 (E5016) KNC 300.

Demontáž AlFe6 3x70+50:

- Demontáž existujúceho vzdušného vedenia AIFe6 3x70+50 medzi p. b. č. 1.A,1,2,3,4 v dĺžke trasy 132m. Trasa vedenia prechádza nehnuteľnosťami k. ú. Povina na par. č.: KNC 2483/19 (E4639); KNC 2482/825(E4639); KNC 317/2; KNC 1185 (E169); KNC 2278/7(E4639); KNC 319/1 (E169); KNC 5302; KNC 1147 (E5010); KNC 332(E169); KNC 321/1; KNC 1185 (E169); KNC 321/2; KNC 321/3(E168); KNC 1185 (5010); KNC 1175/1 (E5035/2); KNC1038 (E233);

Demontáž podperných bodov:

- Demontáž existujúcich podperných bodov 5ks EPV 10,5/6 v k. ú. Povina.  
- Demontáž existujúceho dvojitého podperného bodu EPV 10,5/10 v k.ú. Povina

Demontáž VRIS:

- Demontáž existujúcej VRIS pri č.d.87 na pb.č. 6. v k.ú. Povina.

Demontáž a Opätovná montáž:

- Demontáž a opätovná montáž existujúceho vzdušného vedenia AIFe6 3x70+50 medzi p. b. č. 6 a 7 v dĺžke trasy 39m v k.ú. **Povina** na par. č.: KNC 1171/1 (E5016);

- Demontáž a opätovná montáž existujúceho vzdušného vedenia AIFe6 3x70+50 medzi p. b. č. 6 a 6A v dĺžke trasy 35m v k.ú. **Povina** na par. č.: KNC 1171/1 (E5016); KNC 1059;

- Demontáž a opätovná montáž existujúceho vzdušného vedenia AIFe6 3x70+50 medzi p. b. č. 6 a 5 v dĺžke trasy 53m v k.ú. **Povina** na par. č.: KNC 1171/1 (E5016); KNC 1048; KNC 1045 (E5035/2); KNC 1043; KNC 1174 (E5035/2);

- Demontáž a opätovná montáž existujúceho vzdušného vedenia AIFe6 3x70+50 medzi p. b. č. 4 a 5 v dĺžke trasy 44m v k.ú. **Povina** na par. č.: KNC 1038 (E233); KNC 1175/1 (E5035/2); KNC 1185 (E5035/2); KNC 1174 (E5035/2); KNC 1042/1.

- Demontáž a opätovná montáž existujúceho vzdušného vedenia AIFe6 3x70+50 medzi p. b. č. 4 a 4A v dĺžke trasy 13m v k.ú. **Povina** na par. č.: KNC 1038 (E233); KNC 1037 (E233).

Montáž NFA2X 4x120+25 a NFA2X 4x120 :

Montáž nového vzdušného izolovaného vedenia **smer VRISA a VRISB pri c.d.87 1xNFA2X 4x120 a 1xNFA2X 4x120+25** medzi p. b. č. 6-5-1B na pb.č. 1A v dĺžke trasy 92m. Trasa vedenia prechádza k. ú. Povina na par. č. KNC 2483/19 (E4639); KNC2483/19 (E1707); KNC 1146 (E5009); KNC 315/2; KNC 315/1; KNC 314; KNC 1174 (E 5035/2); KNC 1171/1 (E5016).

- Montáž nového vzdušného izolovaného vedenia **smer VRIS pri c.d.93 NFA2X 4x120+25** medzi p. b. č. 1A+4 v dĺžke trasy 123m. Trasa vedenia prechádza k. ú. Povina na par. č. KNC 2483/19 (E4639); KNC 2482/825(E4639); KNC 317/2; KNC 1185 (E169); KNC 2278/7(E4639); KNC 319/1 (E169); KNC 5302; KNC 1147 (E5010); KNC 332(E169); KNC 321/1; KNC 1185 (E169); KNC 321/2; KNC 321/3(E168); KNC 1185 (5010); KNC 1175/1 (E5035/2); KNC1038 (E233);

- Montáž nového vzdušného izolovaného vedenia **smer PRIS č.2 NFA2X 4x120+25** medzi p. b. č. 1A-M0 v dĺžke trasy 57m. Trasa vedenia prechádza k. ú. Povina na par. č.: KNC 2483/19 (E4639); KNC 2482/825(E4639); KNC 317/2; KNC 1185 (E169); KNC 2278/7(E4639); KNC 319/1(E169); KNC 5302; KNC 5301; KNC 2278/7 (E4639).

Použitý NN kábel v dĺžke vedenia:

- NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE:

**(N)FA2X 4x120 v celkovej dĺžke 212m.**

**(N)FA2X 4x120+25 v celkovej dĺžke 216m.**

Montáž podperných bodov:

- Montáž nových podperných bodov 5ks EPV 10,5/6 v k. ú. Povina.

- Demontáž existujúceho dvojitého podperného bodu EPV 10,5/10 v k.ú. Povina

Montáž VRIS:

- Montáž novej VRIS 2K pri č.d.247 (VRIS 2K + KKP) na p. b. č. 1A v k. ú. Povina na par. č. KNC 2483/19 (E1707) - **smer PRIS č.2 a VRIS2 pri č.d.93**

- Montáž novej VRIS1 pri č.d.247 (VRIS 1K) na p. b. č. 1.A v k. ú. Povina na par. č. KNC 2483/19 (E1707) - **smer VRISA pri č.d.87.**

- Montáž novej VRIS1B pri č.d.87 (VRIS 1K) na p. b. č.6 v k. ú. Povina na par. č. KNC 1171/1 (5016)-**smer PRIS č.1**
- Montáž novej VRIS2A pri č.d. 87 (VRIS 2K) na p. b. č.6 v k. ú. Povina na par. č. KNC 1171/1 (5016) - **Smer Nová VRIS pri č.d. 49, Smer exist VRIS pri c.d.139 a Smer nová VRIS1 pri č.d. 247.**
- Montáž novej VRIS2 pri č.d. 93 (VRIS 2K) na p. b. č.4 v k. ú. Povina na par. č. KNC 1038 (E233) - **Smer Nová VRISA pri č.d. 87, Smer Nová VRIS2 pri c.d.247 a Smer exist. VRIS pri c.d. 119.**
- Montáž novej VRIS1 pri č.d. 147 (VRIS 1K) na p. b. č. 1.A v k. ú. Povina na par. č. KNC 1115.
- Montáž novej VRIS1 pri č.d. 147 (VRIS 1K) na p. b. č. 1.A v k. ú. Povina na par. č. KNC 253/1.
- **VRIS pri č.d. 119 - vyložiť existujúce poistky.**
- **VRIS pri č.d. 139 - založiť skratovacie nože.**

Použitá VRIS skrine:

- vonkajšia rozpojovacia a istiacia skriňa:
- VRIS 1.2 1K II P4 + KKP - 4ks
- VRIS 2.2 2K II P4 + KKP - 3ks
- Montáž zvodíčov prepätia na NFA2X 12x BOP-R 0,44/10 na p. b. č.: 1A,
- Rekonštrukcia domových prípojok podľa výkresovej časti a prílohy árch. Č. 0942023-PI-R-B00-004.

**SO-13 a SO-20 nepodliehajú stavebnému konaniu ani kolaudácii keďže sa jedná o rekonštrukciu.**

**SO-21 Vedenia NN - káblové:**

Montáž NN od TS:

- Montáž nového káblového vývodu z TS 309/ts/povina\_zahradky do navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.O káblom (N)AYY-J 4x240 v dĺžke trasy 176m a v dĺžke vedenia 183m, v k. ú. Povina na par. č. KNC 2482/825 (E1795); KNC 2483/19 (E1795, E1803, E1806, E1807, E1808, E1809, E1810, E1707); KNC2485/82; KNC 2485/89 (E 1803);
- Montáž a osadenie PRIS8.1 č.O DIN1 W 3/5 P2 IP2x v k. ú. Povina na par. č. KNC 2483/19 (E 1810).**(táto PRIS č.O bude použitá na presmerovanie odberných miest s SPP-čiek na podpernom bode č. 1A)**
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 4x240 v dĺžke trasy 5m a v dĺžke vedenia 10m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS8.1 č.O do novej rozpojovacej skrine PRIS 10 č.1, v k. ú. Povina na par. č. KNC2483/19 (E 1810).
- Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 10 č.1 DIN1 L W 2/9 P2, IP2x v k. ú. Povina na par. č. KNC 2483/19 (E 1810).
- Montáž nového nového káblového vývodu z TS 309/ts/povina\_zahradky do navrhovanej VRIS2 pri č.d. 247 káblom (N)AYY-J 4x240 v dĺžke trasy 176m a v dĺžke vedenia 183m, v k. ú. Povina na par. č. KNC 2482/825 (E1795); KNC 2483/19 (E1795, E1803, E1806, E1807, E1808, E1809, E1810, E1707); KNC2485/82; KNC 2485/89 (E 1803).

Montáž NN sme záhradky:

- Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 7.1 č.2 DIN1 L W  $\frac{3}{4}$  P2, IP2x v k. ú. Povina na par. č. KNC 5301.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 4x240 v dĺžke trasy 75m a v dĺžke vedenia 81m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS 7 č.2 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 7 č.3 v k. ú. Povina na par. č. KNC2278/7, (E4639); KNC 5301.
- Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 7 č.3 DIN1 W 2/6 P2 IP2x v k. ú. Povina na par. č. KNC 5301.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 4x240 v dĺžke trasy 70m a v dĺžke vedenia 76m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS 7 č.3 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 8.1 č.4 v k. ú. Povina na par. č. KNC 5301.
- Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS8.1 Č.4DIN1 L W 3/5 P2, IP2x v k. ú. Povina na par. č. KNC 5301. Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 4x240 v dĺžke trasy 58m a v dĺžke vedenia 64m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS 8.1 č.4 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.4 v k. ú. Povina na par. č. KNC 5301.
- Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.4 DIN1 W 3/7 P2 IP2x v k. ú. Povina na par. č. KNC 5301. Celé navrhované zemné vedenie bude uložené v korugovanej chráničke OD110. Popri celom zemnom vedení bude uložená optická chránička v trase 198m a v dĺžke vedenia 210m. Montáž uzemňovacej sústavy pre rozvodnice a p. b. nasledovne:
- Re<150 - PRIS č.0, č. 1, č.2, č.3, č.4., Re<5Q - PRIS č.5.

**II. Pre umiestnenie stavby a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade ust. §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa výkresu situácie umiestnenia stavby ktorý vypracoval Ing. Vladimír Kročan z 07/2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy uvedených vo vyjadreniach:

Obec Povina stanovisko zo dňa 11.04.2023 pod č. OcÚ/1831/23 a OcÚ/202-1/2020

SEVAK a.s. vyjadrenie zo dňa 26.05.2023 pod č. O23018078

SPP Distribúcia a.s. vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení zo dňa 17.04.2023 pod č.j. TD/NS/0360/2023/Šk

Stredoslovenská distribučná a.s. vyjadrenie k dokumentácii zo dňa 23.05.2023 pod značkou Sw15377:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie pre územné a stavebné povolenie zo dňa 27.04.2023 pod č. OU-KM-OSZP-2023/000668-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie pre územné a stavebné povolenie zo dňa 12.05.2023 pod č. OU-KM-OSZP-2023/000674-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie zo dňa 17.05.2023 pod č. OU-ZA-PLO1/2023/028088-02/Sá

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie k územnému a stavebnému povoleniu zo dňa 20.04.2023 pod č. OU-ZA-OCDPK- 2023/028060/2/ŠPA.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, stanovisko zo dňa 25.04.2023 pod č. OR HZ-CA1-2023/000355-002 s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, stanovisko zo dňa 25.04.2023 pod č. RÚVZCA/OHŽPaZ/1059/4162/2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci vydal stanovisko v ktorom dal zo zdravotno-hygienického hľadiska k uvedenému stavebnému zámeru na územné konanie stavby súhlasné stanovisko.

**III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: xxx**

**IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.**

**V. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.**

**O d ô v o d n e n i e :**

Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení EPM TRADE, Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky, si dňa 13.06.2023 uplatnila na stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „15377–Povina – Záhradky – Rozšírenie NNK a Rekonštrukcia NNS“ (Stavebné objekty: SO-20 Vedenie NN – vzdušné (rekonštrukcia), SO-21 Vedenie káblové) na pozemku: líniová stavba, parcelné čísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Povina, obec Povina. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Obec Povina, ako príslušný stavebný úrad na základe uplatneného návrhu oznámil podľa ust. §36 ods. 4 stavebného zákona listom zo dňa 16.08.2023 pod č.k. 20/2023-1 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí konania doručované jednotlivo. Súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie.

Účastníci územného konania boli v oznámení upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Rovnako boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 05.09.2023. Na pojednávaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Povina, Povina č. 155. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



**PhDr. Alena Dudeková, MBA**  
starostka obce

#### **Rozhodnutie sa doručí:**

1. Účastníkom konania podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a v spojení s §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) **verejnou vyhláškou**, a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Povina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

#### **Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:**

Vyvesené dňa : **26 OKT. 2023**

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

**OBEC POVINA**  
**023 33**


IČO: 00314200

DIČ: 2020553194

#### **- dotknutým orgánom na vedomie:**

1. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. Obec Povina

Co: 7. spis Príloha : situácia umiestnenia stavby Vybavuje: Čierňava Č.t. 041 4339351

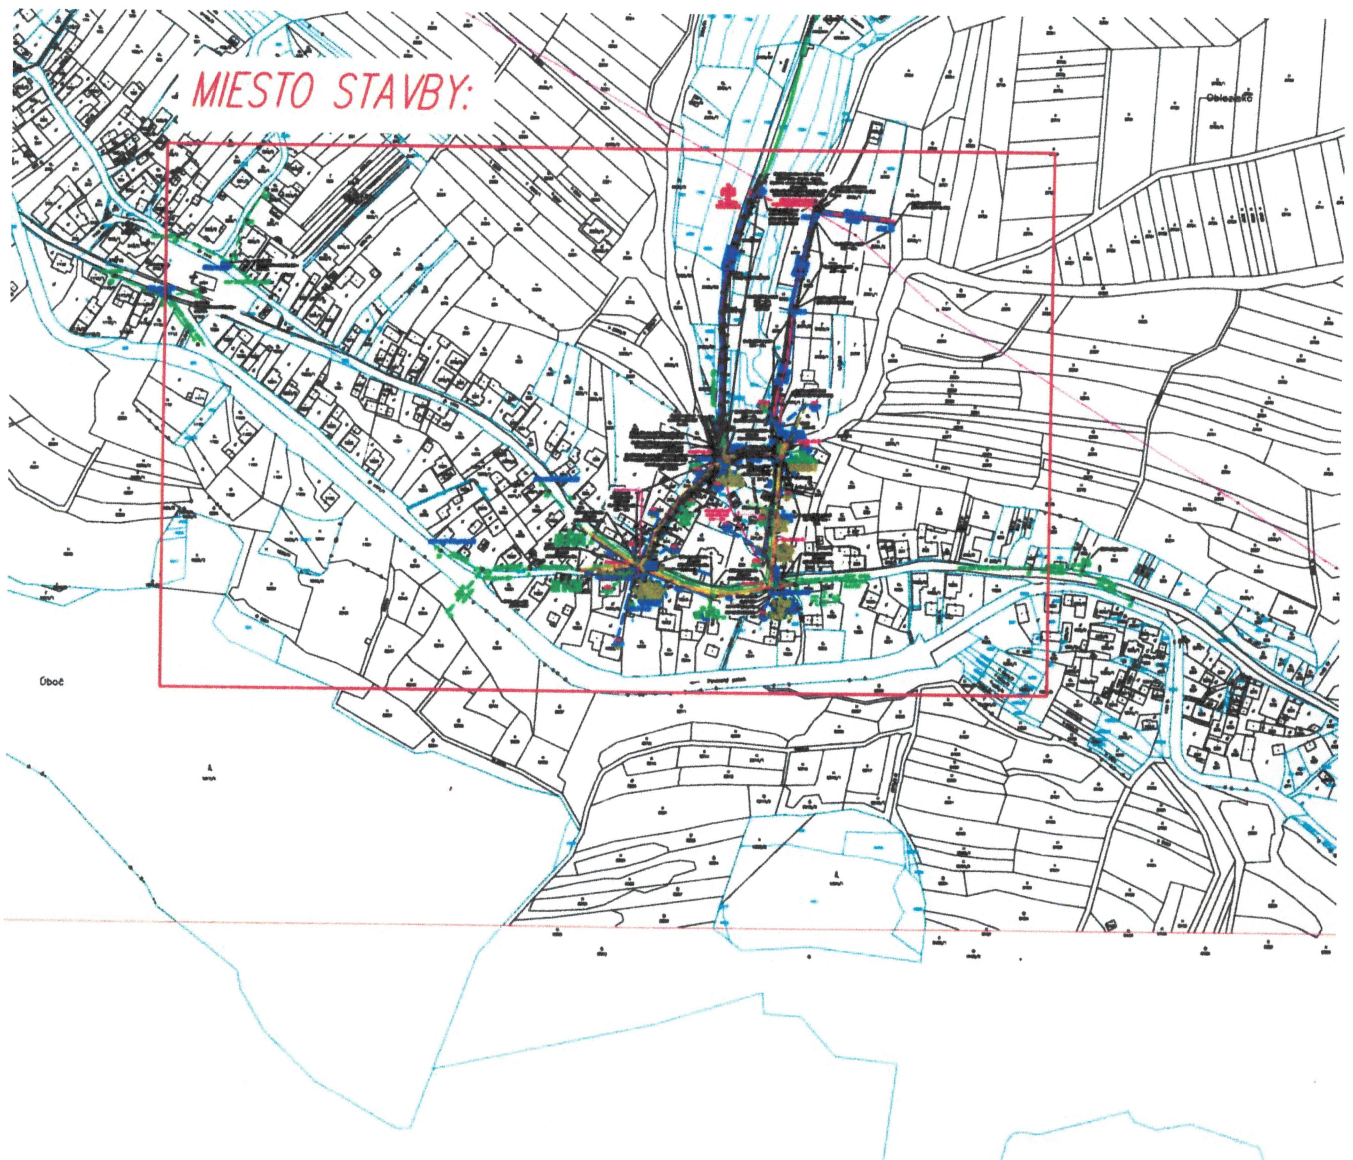

Kraj: Žilinský  
 Okres: Kysucké Nové Mesto  
 Obec: Povina  
 Katastrálne územie: Povina



00	01/2022	Hajdúch		Pallaghy		Ing. Širo		Prvé vydanie	
REVIZIA REVISION	DÁTUM DATE	MENO / NAME	PODPIS	MENO / NAME	PODPIS	MENO / NAME	PODPIS	POPIS / POZNÁMKA DESCRIPTION / REMARK	
		VYPRACOVAL PREPARED BY		KONTROLOVAL CHECKED BY		SCHVÁLIL APPROVED BY			
ZÁKAZNÍK		 Stredoslovenská distribučná, a. s. www.ssd.sk			PROJEKTANT ENGINEER 		DODÁVATEL'		
NÁZOV PROJEKTU PROJECT TITLE		15377 - Povina - Záhradky - Rozšírenie NNK a Rekonštrukcia TS							
NÁZOV VÝKRESU DRAWING NAME		Situácia širších vzťahov				PS / SO / SKUPINA PART OF PROJECT SO-21		STAV STATUS PRS	C.výtresu N. SHEET